


DRAWING BY STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI -- Reggio Emilia -- Tel. 0522/323270

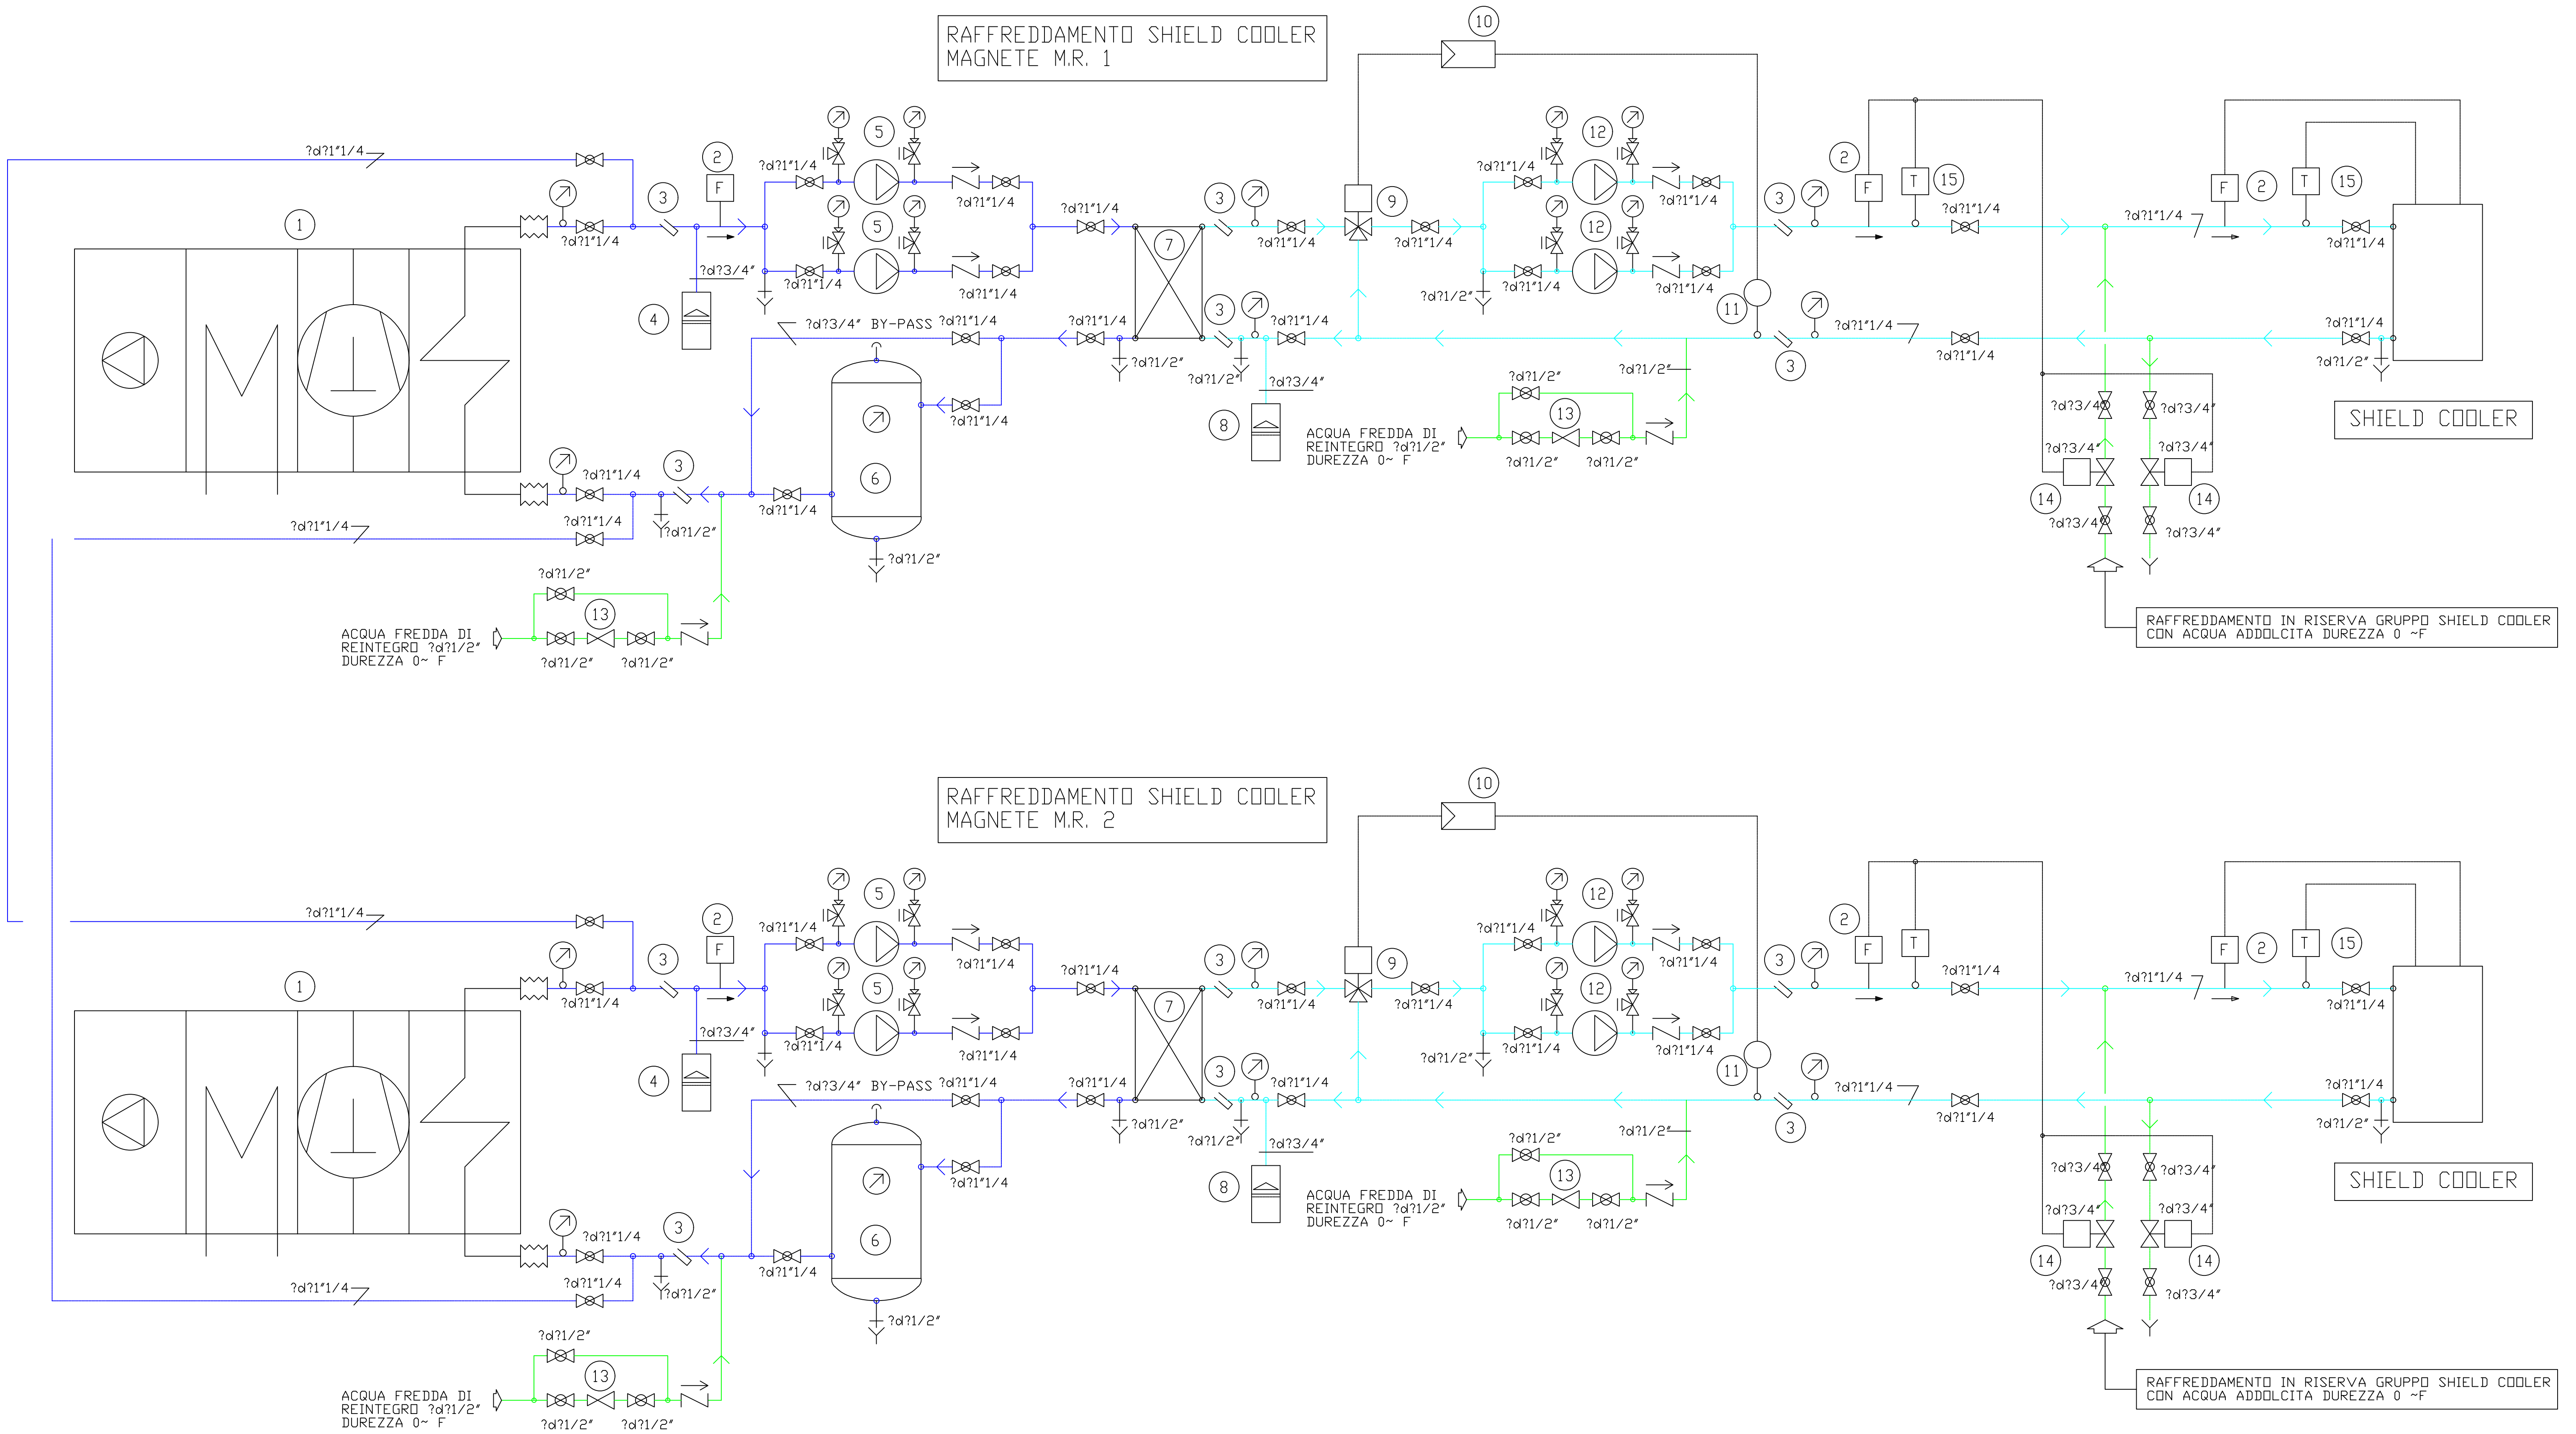

		11	SONDA DI RILIEVO DELLA TEMPERATURA AD IMMERSIONE SBC
		10	REGGALDRE DELLA TEMPERATURA WT513
		9	VALVOLA MISCELATRICE A TRE VIE VMB3 diam. 3/4" CON AZIONATORE
		8	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA DA lt. 12
		7	SCAMBIATORE A PIASTRE IN ACCIAIO INOX AIAI 316 - PD 19 Pot. 1.1 Mcal. /h.
		6	SERBATOIO DI ACCUMULO DA lt. 200
		5	ELETTROCIRCOLATORE RIOVAR 22-7E Q=2150 lt. /h. H=6.0 m. c. a.
		4	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA DA lt. 12
		3	POZZETTOTERMOMETRICO
		2	FLUSSOSTATO A LAMELLE IN ACCIAIO INOX
		1	GRUPPO FRIGORIFERO CON CONDENSATORE REMOTO Pot. 10.4 Kw - GFA 050 -
PDS.	DESCRIZIONE	PDS.	DESCRIZIONE
LEGENDA APPARECCHIATURE		LEGENDA APPARECCHIATURE	

 <b>STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI</b> Via Che Guevara, 4 - Reggio Emilia - Tel.0522-323270 Telefax 293659			TITOLO <b>U.S.L. 9 REGGIO EMILIA LOCALI PER ESAMI RISONANZA MAGNETICA</b>		Data <b>12/09/1994</b>	Timbro
DESCRIZIONE <b>SCHEMA FUNZIONALE DI RAFFREDDAMENTO SHIELD COOLER</b>			COMMITTENTE <b>U.S.L. 9 REGGIO EMILIA</b>		Agg.	
					Scala <b>=====</b>	
					Dis.N~ <b>M06</b>	