



STRUTTURA N° 24

TASSONI

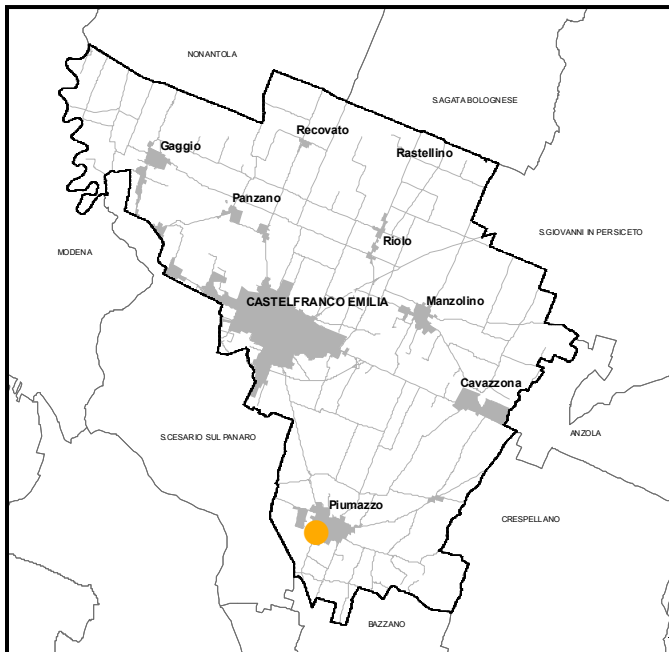

localizzazione all'interno del territorio comunale

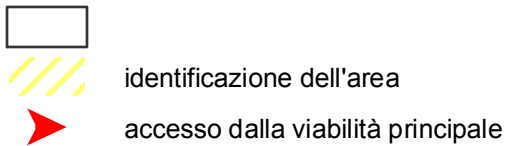

AREA PER RICOLLOCAZIONE PLESSO 24 - TASSONI - PIUMAZZO

1:1.500



foto 1



 identificazione dell'area

planimetria catastale

AREA PER RICOLLOCAZIONE PLESSO 24 - TASSONI - PIUMAZZO

1:2.000

STRUTTURA N° 24

TASSONI

Ubicazione del plesso: via dei Mille, 7 - PIUMAZZO

Ordine: primaria

Titolarità: statale

N° classi:

10 (a.s. 2012/2013) 11 (a.s. 2013/2014)

Se compatibile si richiede anche 1 aula insegnanti 2 laboratori e 1 aula disabili (spazio calmo)

Area prevista per la localizzazione delle strutture provvisorie:

area parcheggio Arci via Muzza Corona

con accesso da

via Muzza Corona, vedi mappa

presenza servizi di rete

	SI	NO
Rete gas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acquedotto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rete fognaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pubblica illuminazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note: l'area è urbanizzata

Vincoli

	SI	NO	
Ambientali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Archeologici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Idrogeologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zona a vulnerabilità dell'acquifero alta (art. 13a PTCP) zona caratterizzata da ricchezza di falde idriche – zone di ricarica della falda tipo B (art. 12a PTCP)
Rispetto cimiteriale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rispetto ferroviario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rispetto stradale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rispetto metanodotti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Presenza d alberi protettiSI ☐ NO ☒Punti di presa o allaccio servizi:

L'area è urbanizzata.

Potenzialità rete elettrica

160 KW


Potenzialità rete idrica (impianto anti incendio)

Occorrono 3 naspi da 35 lt/min; la portata è garantita da HERA; la pressione di 2 bar è garantita da HERA

Relazione geologica:allegata ☒

note: la relazione geologica, redatta nel 2011 a firma del dott. geol. Giorgio Masotti e della dott.ssa geol. Laura Guadagnini, è relativa ad un ambito inserito nel POC (AN 73, perimetrato in rosso). Le aree di futura collocazione delle strutture provvisorie sono cerchiare giallo.



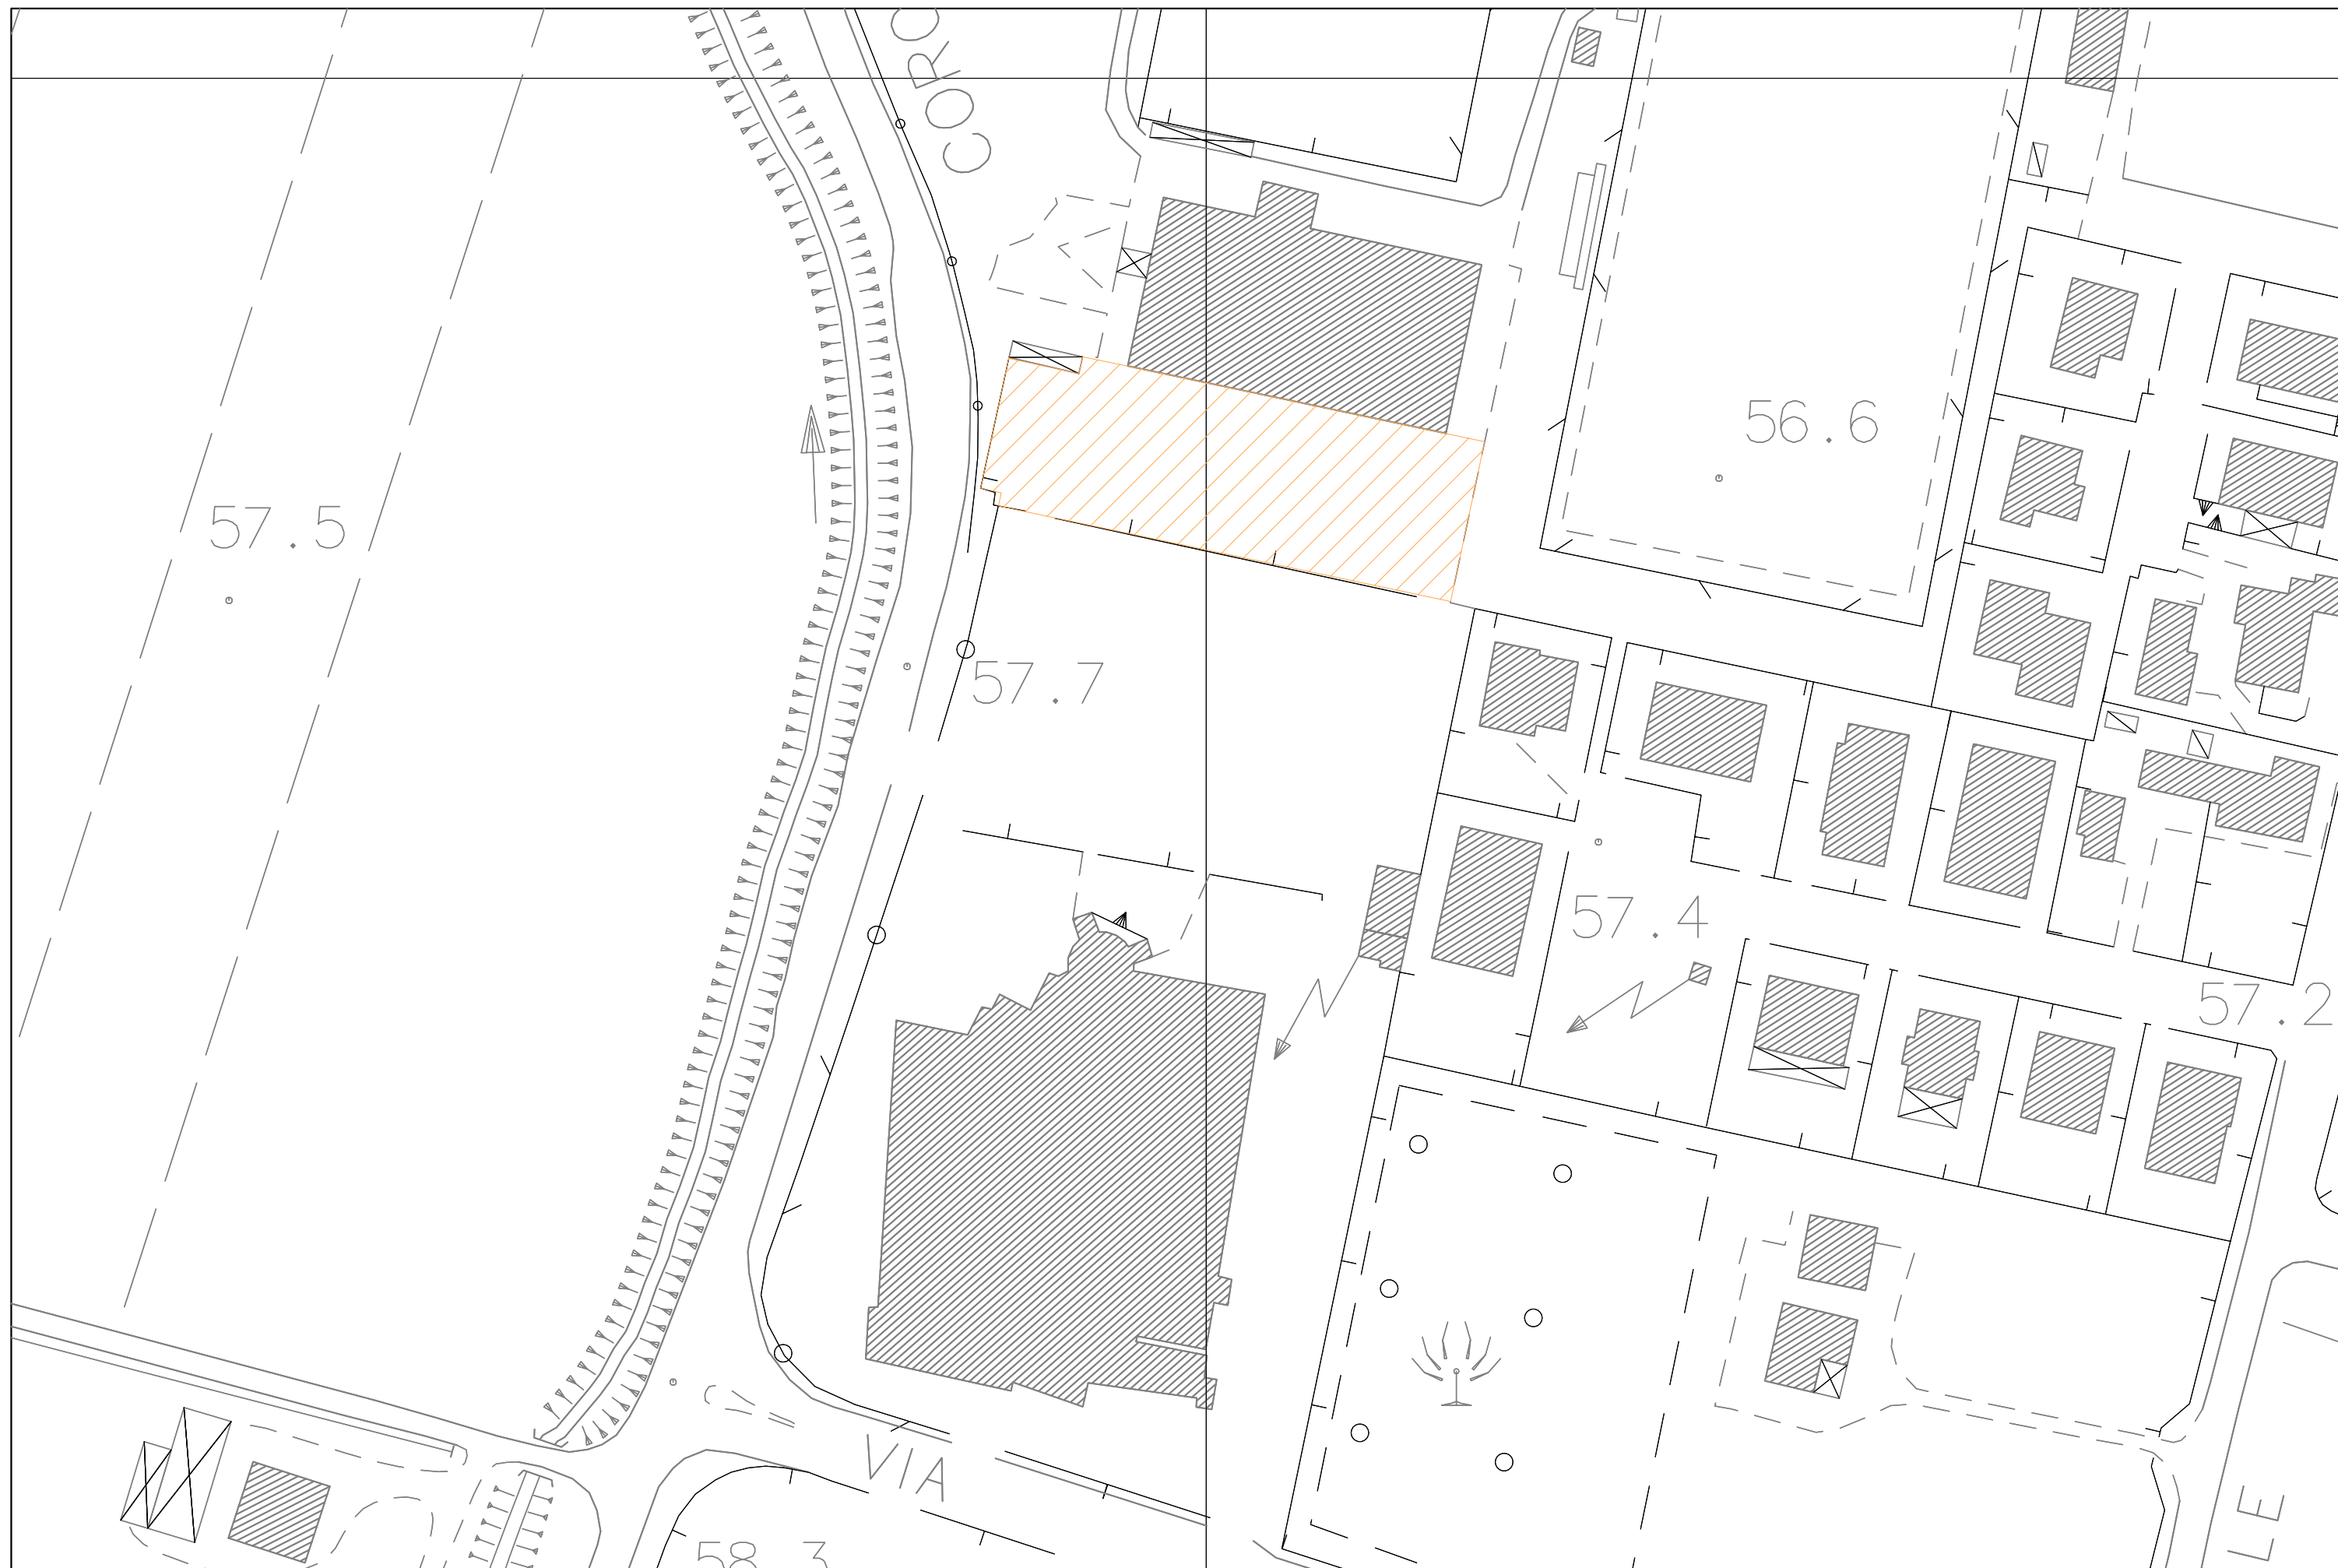

STRALCIO DI CTR 5 - SCALA 1:1000