RegioneEmilia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
EMERGENZA SISMA
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA - PROV. MODENA

oggetto intervento:

REALIZZAZIONE DI EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI (E.M.T.)

PROGETTO DEFINITIVO

descrizione intervento:

EMT - LOTTO N°2 - MUNICIPIO NEL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO STORICO E DI UN LOCALE ARMERIA

DIREZIONE LAVORI

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A.

Ing. Antonio Ligori

DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI

Ing. Luciano Begani

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A.

Opere Edili:
Ing. Antonio Ligori
Ing. Giacomo Flori

Collaboratori:
geom. Manuel Nardiello

Opere Impiantistiche:
Ing. Luciano Begani

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Vincenzo Lucci

titolo elaborato: ARCHIVIO STORICO
Progetto - Piante e Sezioni

n° tavola	Codice Elaborato	Ufficio competente	Codice Edificio/Strada	Tip.Prog.	Tip.Doc.	ID Doc.	Progr.	Rev.	Scala
A.A02									1:50

Directory di destinazione:

revisione elaborato

00	10.02.2016				
			Visto	Firma	Redazione grafica

SEZIONE S3

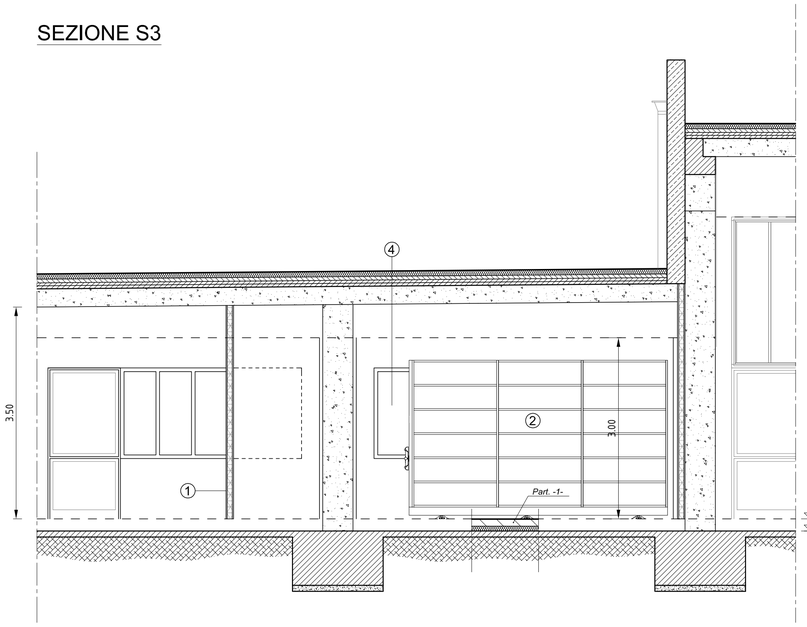

SEZIONE S4

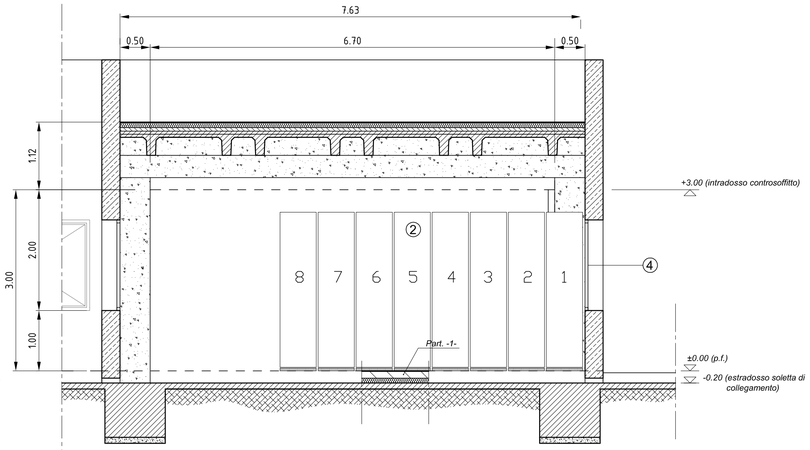

PIANTA CHIAVE

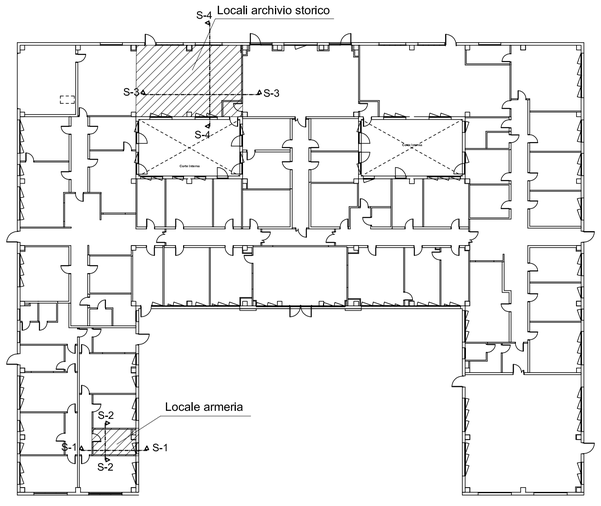

PIANTA

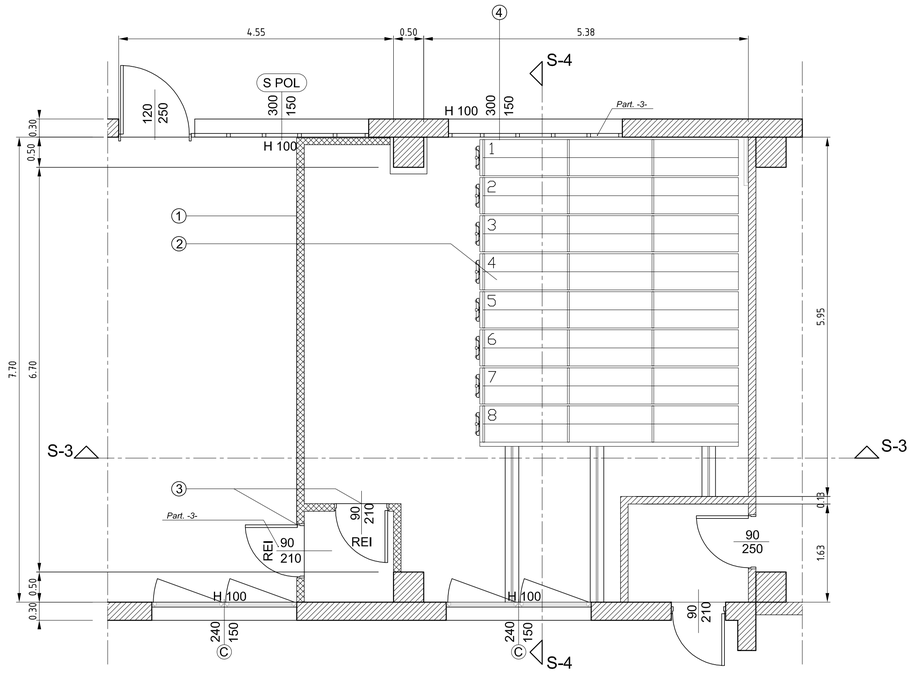

LEGENDA:

1) Nuova parete in cartongesso a doppia lastra (12,5+12,5 mm) con intercapedine di 70 mm. Spessore totale 120 mm, con fissaggi conformi al D.M. 14/01/2008 paragrafo 7.2.4 e collegati;

2) Armadi compattabili per archiviazione materiale storico (vedi Tav. A.A03);

3) Porta REI 120 identica a quelle già installate nel municipio (modello Ninz "Proget REI 120" 1000x2150 mm, colore come porte esistenti -RAL 9010, da verificare in situ-. Quota asse maniglia 1050 mm, identica a quelle esistenti -vedi particolare 2);

4) Infisso con vetro stratificato di sicurezza antisfondamento conforme alla norma UNI 12543.2, composto da due lastre di vetro unite mediante l'interposizione di un foglio di PVB (Polivinilbutirrale). Nella posa del vetro stratificato antisfondamento, si dovranno seguire le consuete regole di posa delle vetrazioni, cosi come prescritto dalla norma UNI 6534 e dalle comuni regole del mestiere. La sigillatura perimetrale deve essere fatta con materiali compatibili con il PVB e deve impedire che infiltrazioni d'acqua o altre sostanze possano danneggiare il PVB. La larghezza di appoggio delle lastre tenute sul perimetro deve essere almeno eguale a 1,5 volte lo spessore della lastra (vedi particolare 3).

NOTA BENE:

- Per una più approfondita conoscenza degli elementi strutturali e dei componenti edilizi ed impiantistici del municipio realizzato, l'impresa offerente può consultare gli elaborati di progetto esecutivo dell'edificio disponibili presso la Stazione Appaltante;

- Ulteriori elementi di conoscenza possono essere acquisiti dall'impresa offerente, direttamente in situ tramite sopralluoghi, rilievi e sondaggi.

PARTICOLARE 1

(pacchetto di pavimentazione esistente)
SCALA 1:20

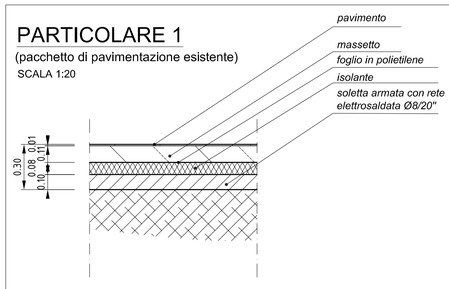

PARTICOLARE 2

(schema nuove porte da installare)

REI	
90x210	
2.52 mq	
D	S
1	1

PARTICOLARE 3
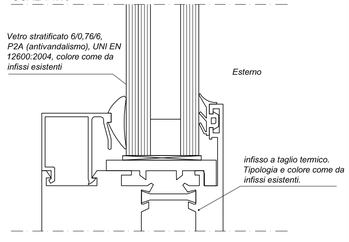
(schema nuovo infisso da sostituire)
SCALA 1:10